


Geprüft

Bäder und WC's ohne Außenfenster
sind über Dach zu entlüften

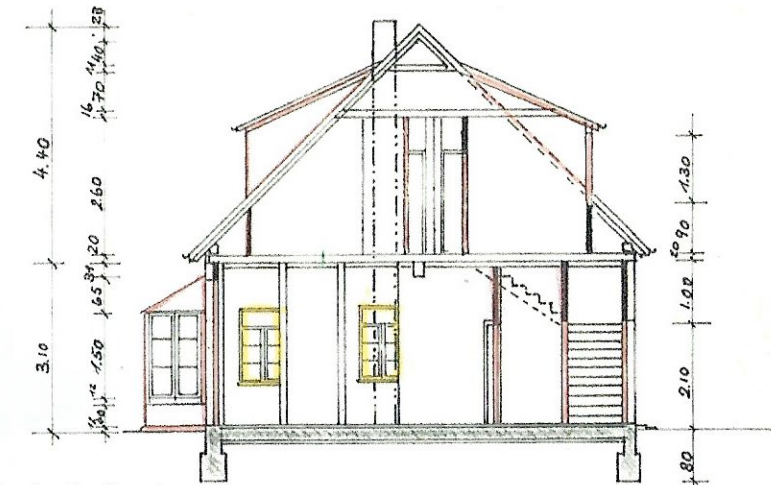

Schnitt A-A

Treppen: Steigung höchstens 20 cm
Auftritt mind. 23 cm

Bauvorhaben: Umbau eines Stallgebäudes
zu einem Wohnhaus in
Olkensberg

Bauherr :

Große Straße 17
2802 Okersberg





Planung:

Dipl.-Ing. Peter Bartram
Beratender Ingenieur VBI
für Bauwesen
Molkereistr. 22 • D-47069 78
2802 Ottersberg-Fischerhude

Ottersberg, den²

16. 11. 89

A. M. Gal

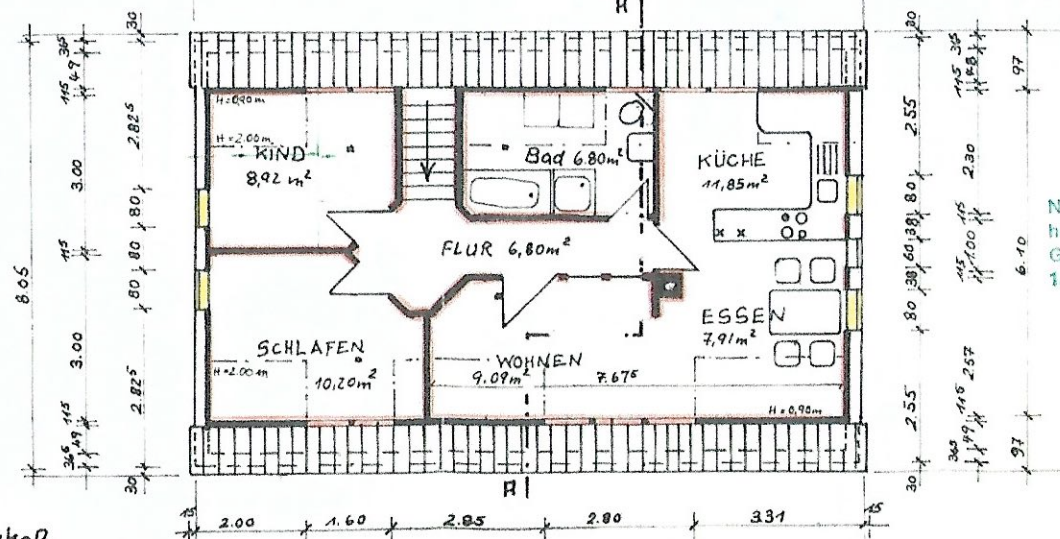

Notwendige Fenster in Aufenthaltsräumen:
Größe nach § 19 DV NBauO mind.
1/8 der Grundfläche.

Deckgeschloß